



## คู่มือการใช้ระบบซ่อม สำหรับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า


1. พิมพ์ 192.168.1.20 ที่แถบ URL บนบราวเซอร์ chrome กดปุ่ม สำหรับเจ้าหน้าที่

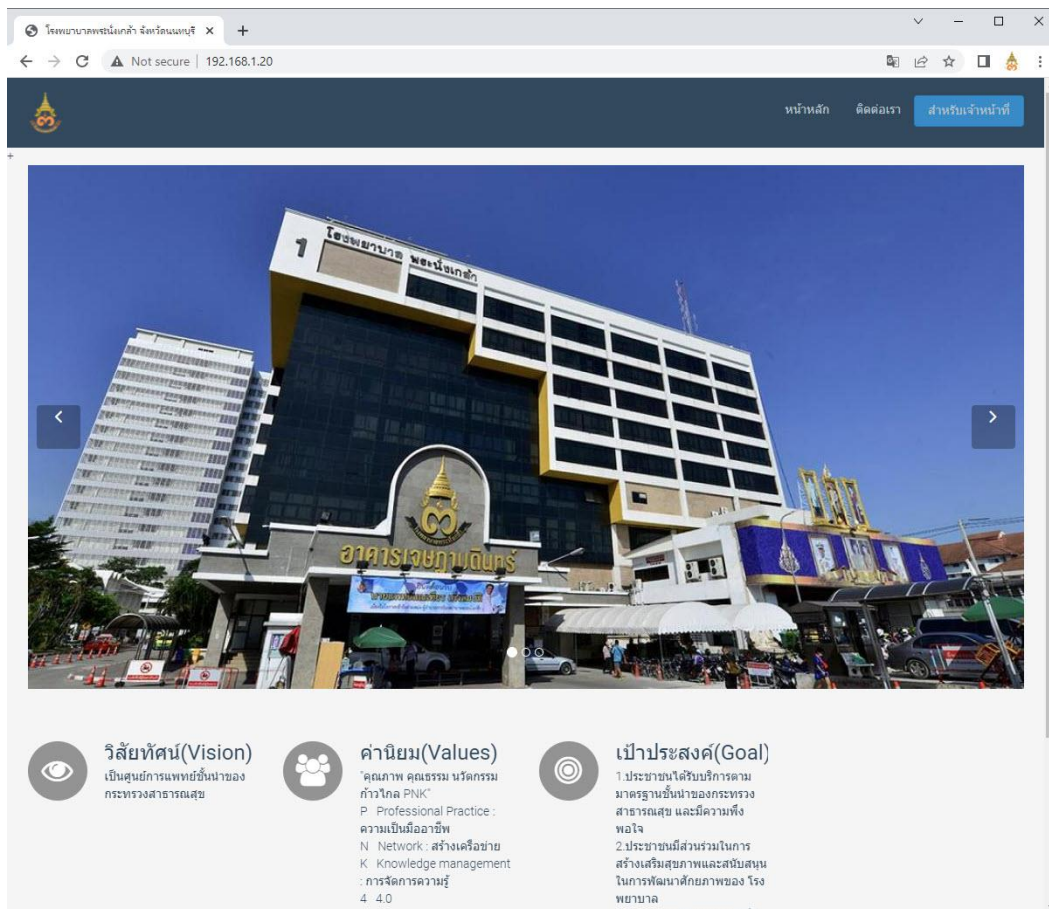


2. กรอก User , Password และกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ

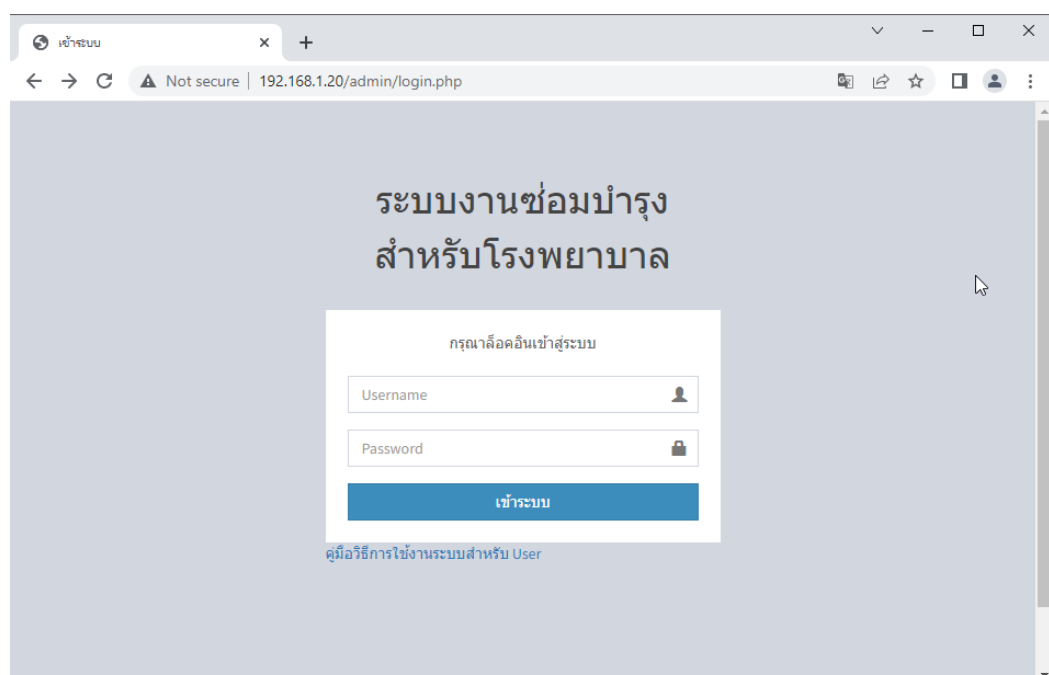


3. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ปรากฏดังภาพ ไปที่เมนู ข้อมูลแจ้งซ่อม

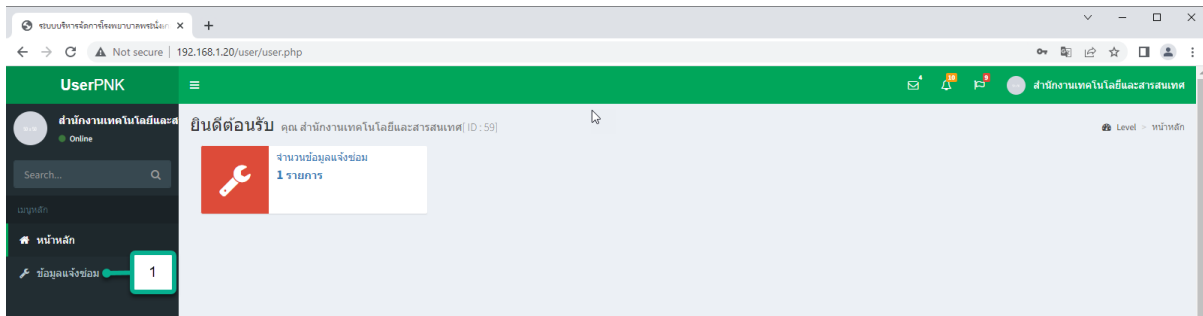

4. กดปุ่ม เพิ่มรายการแจ้งซ่อม

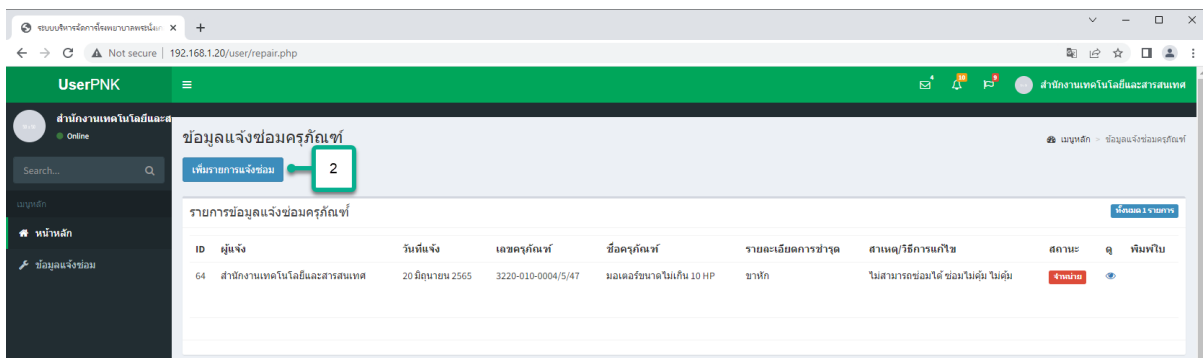


5. กรอกรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ต้องการแจ้งซ่อม

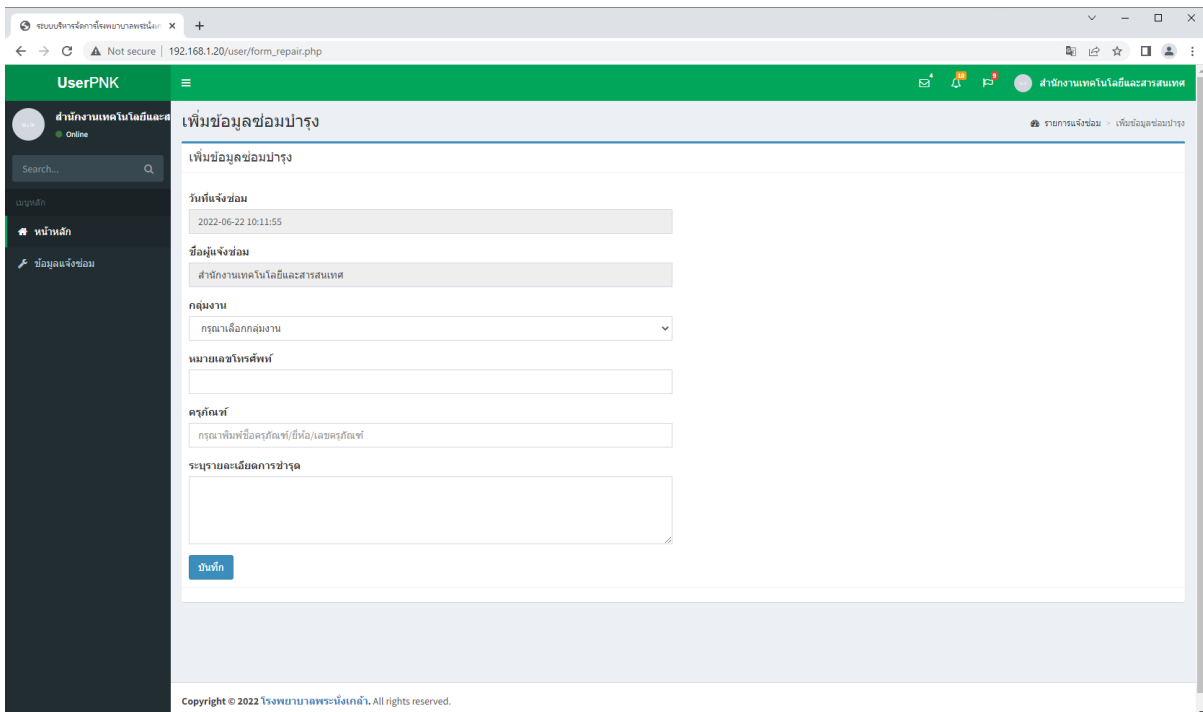

6. หลังจากนั้นรอผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบข้อมูลประสานผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดตามสถานะตามกระบวนการ ดังนี้ 1.แจ้งซ่อม 2.กำลังดำเนินการ 3.ดำเนินการเสร็จแล้ว 4.ยกเลิกการซ่อม 5.จำหน่าย 6.ส่งซ่อมนอก 7.สั่งซื้อ

เมื่อสถานะเป็น สีเขียว “ดำเนินการเสร็จแล้ว” จึงทำการสั่งพิมพ์ ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ที่หัวข้อพิมพ์ใบ สั่งพิมพ์หรือ ดาวน์โหลดเพื่อนำไปประกอบการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์

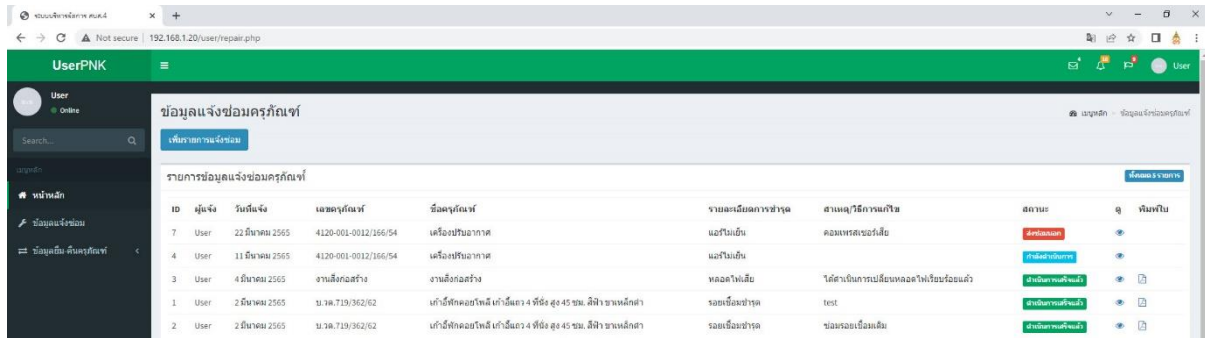

The screenshot shows a web application interface for 'UserPNK'. The main content area displays a table titled 'ข้อมูลแจ้งซ่อมครุภัณฑ์' (Equipment Repair Request Information). The table has columns for ID, User, Date, Serial Number, Equipment Name, Requester Name, Status, and Action. The status column shows various colors: red for 'ปิดซ่อม' (Closed), green for 'ดำเนินการเสร็จแล้ว' (Completed), and blue for 'ดำเนินการเสร็จแล้ว' (Completed). The action column contains icons for printing and downloading.

ID	ผู้แจ้ง	วันที่แจ้ง	เลขครุภัณฑ์	ชื่อครุภัณฑ์	รายละเอียดการชำรุด	สาเหตุ/วิธีการแก้ไข	สถานะ	ดู	พิมพ์ใบ
7	User	22 มีนาคม 2565	4120-001-0012/166/54	เครื่องปรับอากาศ	แฉกใบเย็น	คอยล์สกปรก	ปิดซ่อม		
4	User	11 มีนาคม 2565	4120-001-0012/166/54	เครื่องปรับอากาศ	แฉกใบเย็น		ดำเนินการเสร็จแล้ว		
3	User	4 มีนาคม 2565	งานสิ่งก่อสร้าง	งานสิ่งก่อสร้าง	หลอดไฟเสีย	ใช้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้ว	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
1	User	2 มีนาคม 2565	บ.ท.719/362/62	เก้าอี้ฝึกคอมพิวเตอร์ เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง สูง 45 ซม. ลิ้นฟ้า ขาเหล็กดำ	รอยขีดข่วนขาด	test	ดำเนินการเสร็จแล้ว		
2	User	2 มีนาคม 2565	บ.ท.719/362/62	เก้าอี้ฝึกคอมพิวเตอร์ เก้าอี้แถว 4 ที่นั่ง สูง 45 ซม. ลิ้นฟ้า ขาเหล็กดำ	รอยขีดข่วนขาด	ซ่อมรอยขีดข่วน	ดำเนินการเสร็จแล้ว		